Ansicht Nordfassade M_1:25

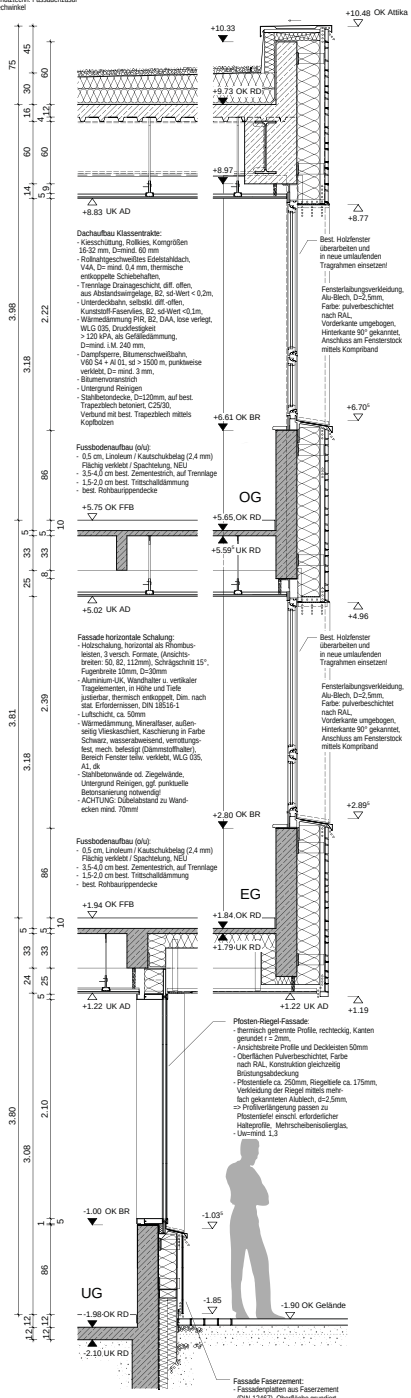

Fassadenschnitt M_1:25

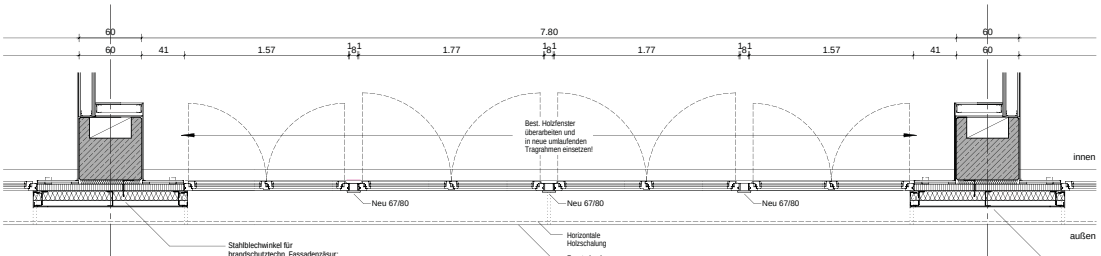

Grundriss Fensterebene EG/ OG M_1:25

Stahlblechwinkel für brandschutztechn. Fassadenzäsur:
- D=mind. 3mm, Vorderkante randgebördelt
- Wandseitig L-förmig gekannntet zur mechanischen Befestigung an Stahlbetonwand,
- thermisch entkoppelt mittels Kunststoffauflager
- Korrosionsschutz durch Anstrich, Farbe: Dunkel
- Notwendigkeit des Winkels in Abgleich mit den Fassadenansichten!!!!

Fassade farbige Fassadenplatten:
- Fassadenplatten aus Faserzement (DIN 12467), Oberfläche grundiert, zur bauseitigen farbigen Endbeschichtung, mechanisch befestigt (genietet), geordnetes Nietbild, D=8mm, A2, (Richtqualität: Eternit Elementa), Fugengröße max. 10mm,
- Aluminium-UK, Wandhalter u. vertikaler Tragelementen, in Höhe und Tiefe justierbar, thermisch entkoppelt, Dim. nach stat. Erfordernissen, DIN 18516-1,
- Profilstoß überdeckend,
- Luftschicht ca. 50mm
- Wärmedämmung, Mineralfaser, außenseitig mit Kaschierlage, Farbe: schwarz, wasserabweisend, verrottungsfest, mech. befestigt, WLG 035, A1, diffusionsoffen, D=100mm,
- Dampfsperre, sd=2.0m, flächig auf Mehrschichtplatte aufgebracht, Stöße überlappend,
- Holz-Mehrschicht-Konstruktionsplatte, mind. 3 Schichten, geeignet für Außenbereich, Gütekklasse B, Oberfläche nicht sichtbar, D= mind. 60mm tzw. nach stat. Erfordernisse, behandelt gegend Pilz- und Schädlingsbefall,
- Zwischenräume vollflächig mit Mineralwolle ausgefüllt,
- Innere Wandverkleidung aus Gipskarton

A_5_1008

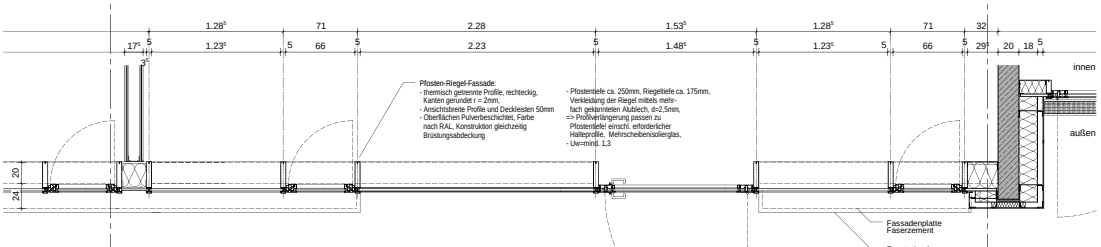

Grundriss Fensterebene UG M_1:25

Dimensionierung nach statischer Erfordernis

Maße sind vor Ort zu Prüfen!

Gymnasium Neubiberg
Brandschutzsanierung

Index	Änderung	Datum
A	Fußbodenaufbau	09.01.2012

Nordfassade I
Ansicht, Horizontal-, Vertikalschnitt

A_5
1047

VZ	SG	Det		1:25	02.06.11	
Pl. Gr.	Gez.	Ebene	Bereich	M	Stand	