


STROMBILANZ

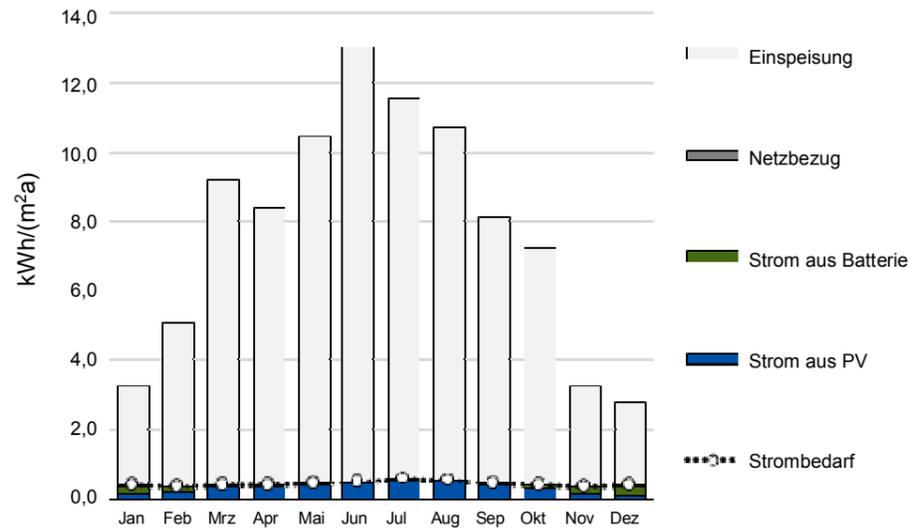

Durch Einspeisung des überschüssigen Stroms ins öffentliche Netz ergibt sich bei einer Jahresbilanz (Enercalc) ein CO₂ neutraler Betrieb.


REGENWASSERNUTZUNG

Spielfeld	2384	m³/a
Außenanlagen	164	m³/a
Toiletten und Urinale	3536	m³/a
Regenwasserbedarf (RW)	6084	m³/a
Regenwasserertrag	24809	m³/a
Zisternenvolumen	1400	m³

LEISTUNGSKENNDATEN

Heizlast Gebäude	845	kW
Heizenergiebedarf Gebäude	803160	kWh/a
Heizlast Rasen	60	kW
Heizenergiebedarf Rasen	552334	kWh/a
Kühllast Gebäude	364	kW
Kühlenergiebedarf Gebäude	43470	kWh/a

CO₂-EMISSIONEN/GUTSCHRIFT

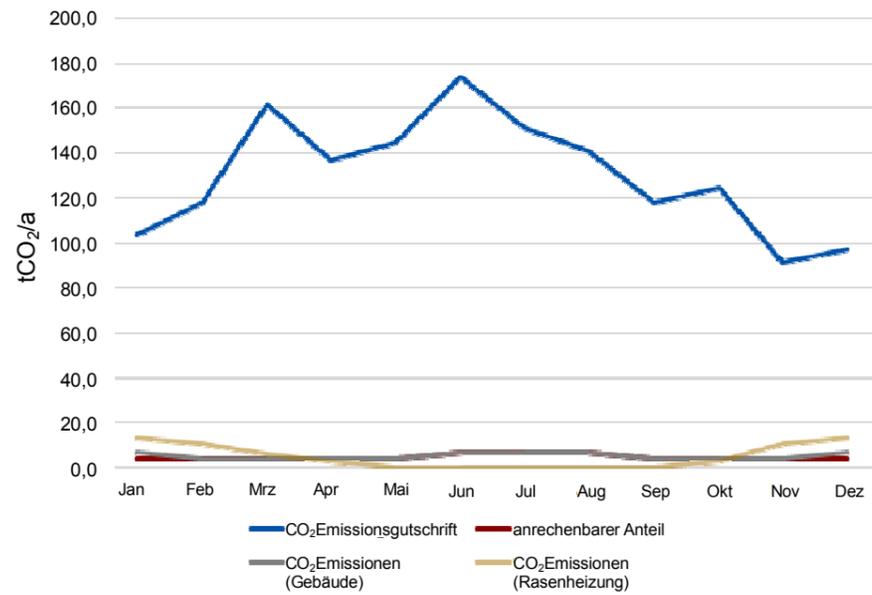

CO₂-EMISSIONEN/GUTSCHRIFT

