


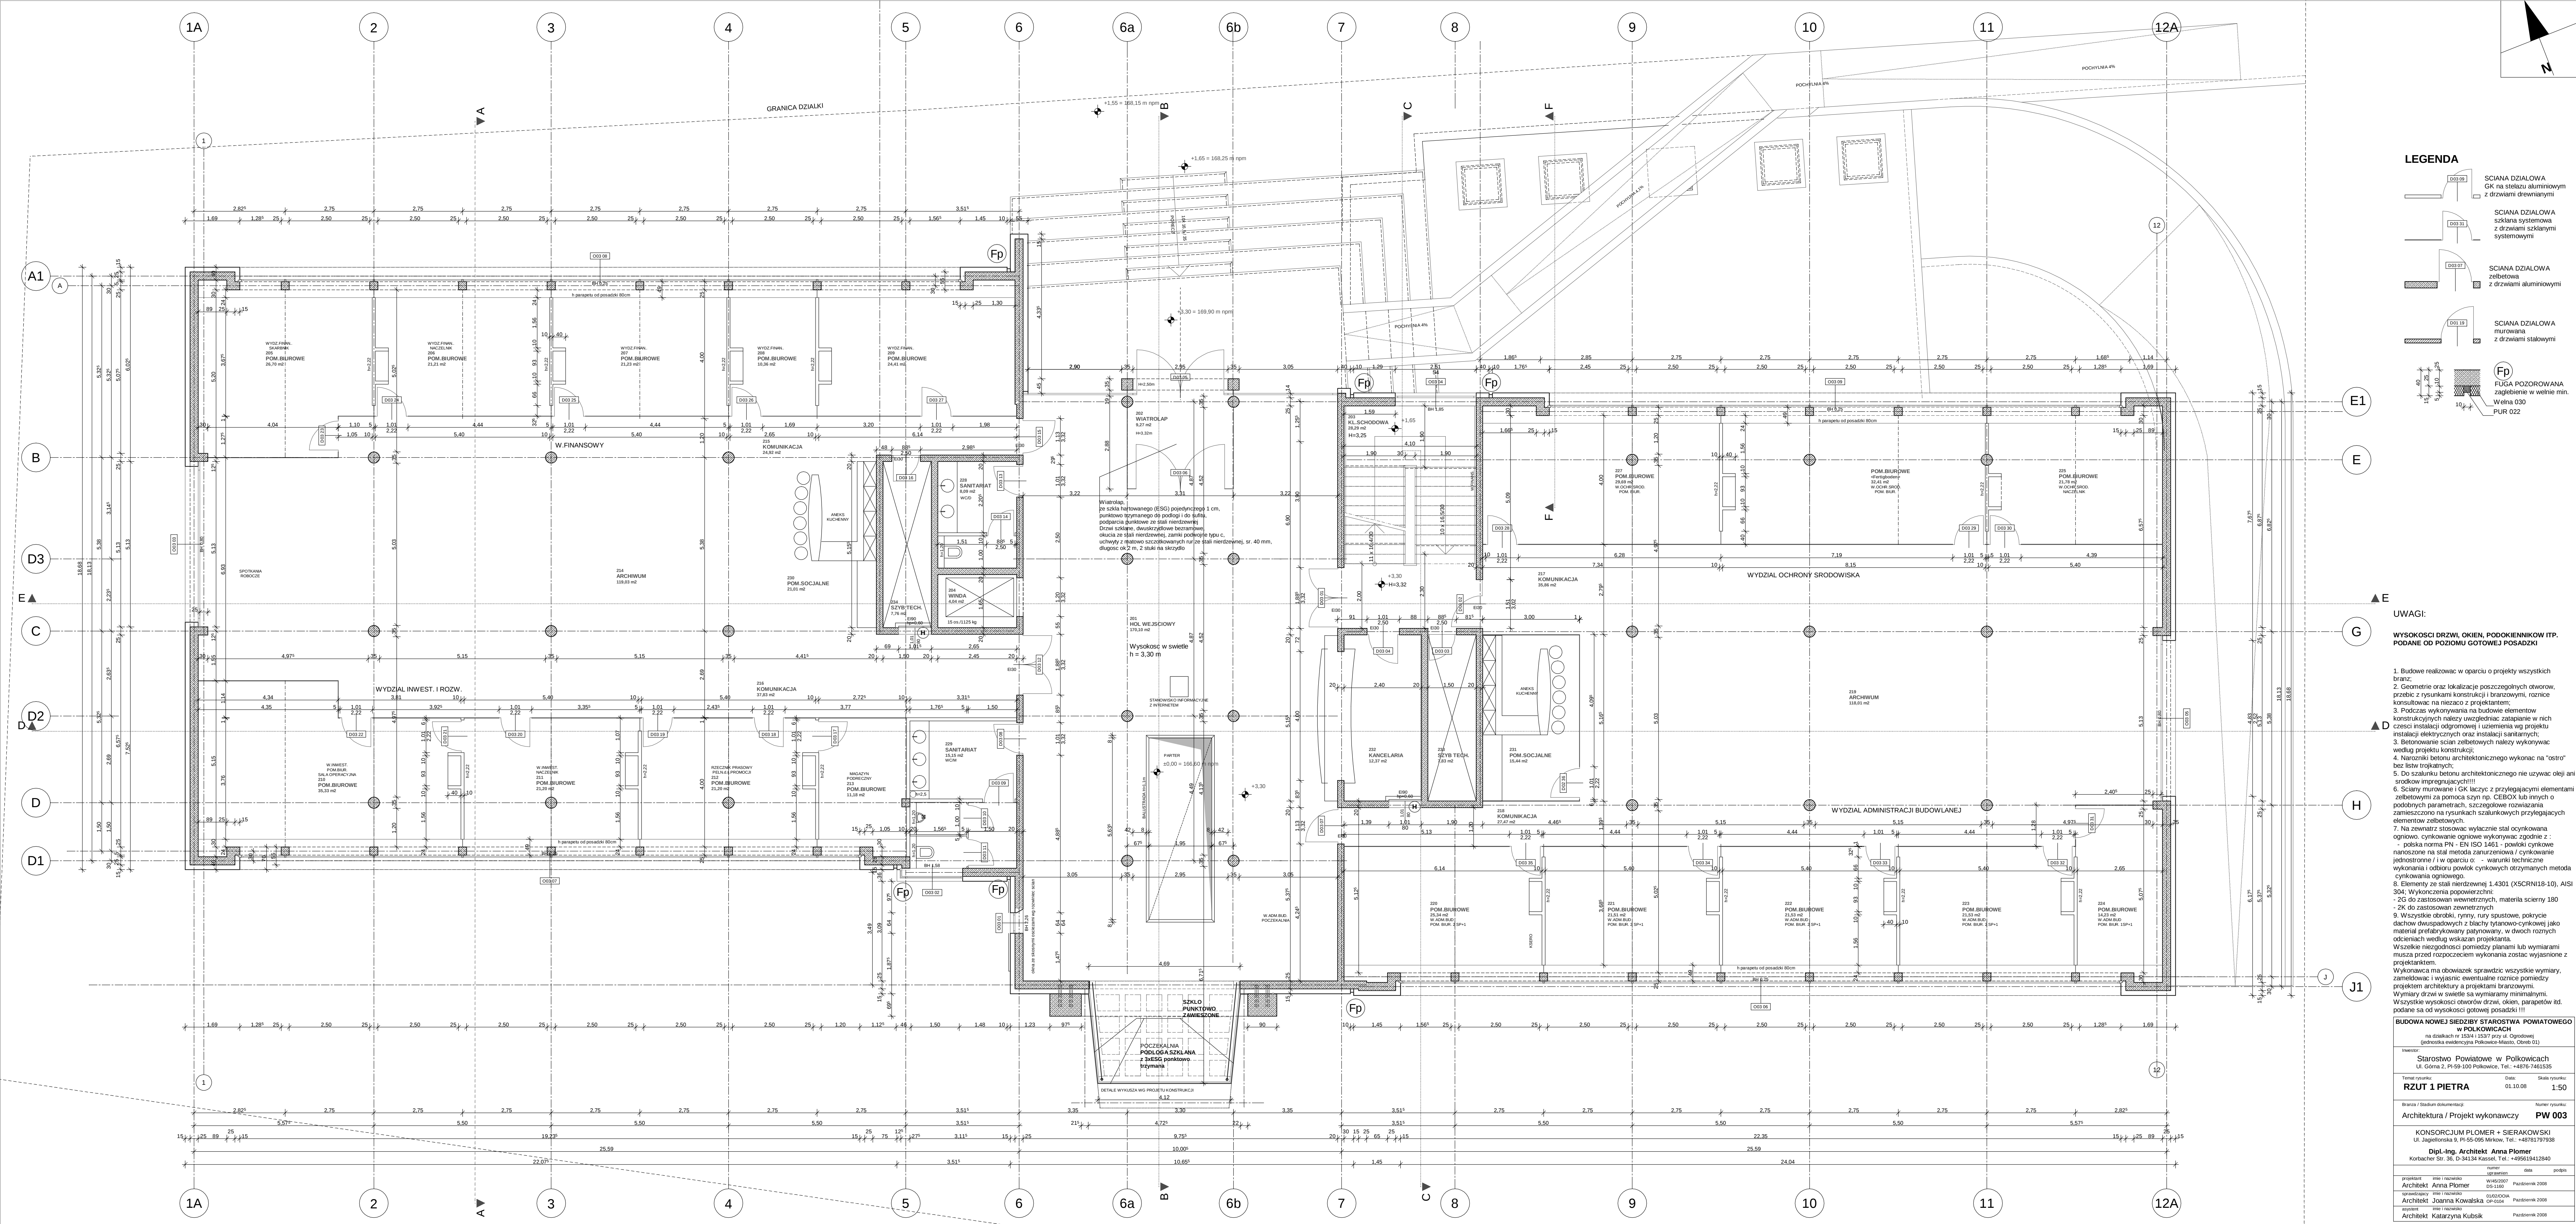

LEGENDA

- SCIANA DZIAŁOWA GK na stelażu aluminiowym z drzwiami drewnianymi
- SCIANA DZIAŁOWA szklana systemowa z drzwiami szklanymi systemowymi
- SCIANA DZIAŁOWA żelbetonowa z drzwiami aluminiowymi
- SCIANA DZIAŁOWA murarska z drzwiami stalowymi
- Fp FUGA POZOROWANA zagłębienie w wełnie min. Wł. 100 PUR 022

UWAGI:
WYSOKOŚCI DRZWI, OKIEN, PODKONNIKÓW I.T.P. PODANE OD PODZIOMU GOTOWEJ POSADZKI

1. Budowę realizować w oparciu o projekty wszystkich branż.
2. Głównym zadaniem jest lokalizacja poszczególnych otworów, przebiegów i rysunków konstrukcyjnych i branżowych, rozróżnienie konstrukcyjnych i technicznych elementów.
3. Podkreślenie wykonawstwa na budowie elementów konstrukcyjnych należy uwzględnić, zapisać w nich części instalacji odprężeniowej i luzowania węg projektu instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych.
4. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad wykonawstwa według projektu konstrukcyjnego.
5. Na zasadzie technicznej architektonicznej nie używać oklejania ani szlifowania elementów.
6. Ściany murytowane i GK łączące z przylegającymi elementami zabezpieczonymi za pomocą sztytu, CEDEK lub innych o podobnych parametrach, szczególnie rozwiązanie zamocowania na rysunkach konstrukcyjnych przylegających elementów zabezpieczonych.
7. Na zewnątrz z stosować wyłącznie stal ocynkowaną ogniochronnie, cynkowanie ogniochronne wykonywać zgodnie z: polską normą PN - EN ISO 1461 - powłoki cynkowe nanieszone na stal metodą zanurzeniową. Cynkowanie jednostopniowe / w oparciu o - warunki techniczne wykonania i odbioru powłok cynkowych otrzymywanych metodą cynkowania ogniochronnego.
8. Elementy ze stali nierdzewnej 1.4003 (X5CrNi18-10), AISI 304. Wykonanie powłok ochronnych: - 2G do zabezpieczenia wewnętrznych, materiały szpary 150 - 2K do zabezpieczenia zewnętrznych.
9. Wszystkie obróbki, tynki, rury spustowe, pokrycia dachowe dwuspadowe z tynkami tytanowymi-cynkowymi jako materiał prefabrykowany państwowy, w dwóch różnych odstępach według wskazań projektanta. Wszelkie nieścisłości pomiędzy planami lub wymiarami muszą zostać rozpoznane i wyeliminowane zgodnie z projektem.
10. Wykonanie ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary, zamierzenia i wyznaczyć ewentualne różnice pomiędzy projektem architektonicznym a projektem branżowym. Wymiary drzwi w świetle są wymiarami minimalnymi. Wszystkie wysokości otworów drzwi, okien, parapetów itp. podane są od wysokości gotowej posadzki (H).

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY STAROSTWA POWATOWEGO W POŁKOWICACH			
na działkach nr 12/11 i 12/12 przy ul. Opatowskiej (dotychczas siedzibą Starostwa Powiatowego, ul. Opatowska 12)			
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Połkowicach	Data:	01.10.08
Temat projektu:	RZUT 1 PIĘTRA	Skala rysunku:	1:50
Bransz i Stadium dokumentacji:	Architektura / Projekt wykonawczy	Numer rysunku:	PW 003
KONSORCJUM PŁOMIER + SIERAKOWSKI ul. Jagiellońska 3, PL-60-001 Kalisz, Tel.: +48713170130			
Dłg. Inż. Architekt Anna Płomier Kaliszka St. 36, D-34134 Kalisz, Tel.: +48619412840			
projektant	Anna Płomier	wykonawca	Anna Płomier
opracowanie	Anna Płomier	opracowanie	Anna Płomier
architekt	Joanna Kowalska	opracowanie	Joanna Kowalska
opracowanie	Joanna Kowalska	opracowanie	Joanna Kowalska
architekt	Katarzyna Kubiś	opracowanie	Katarzyna Kubiś