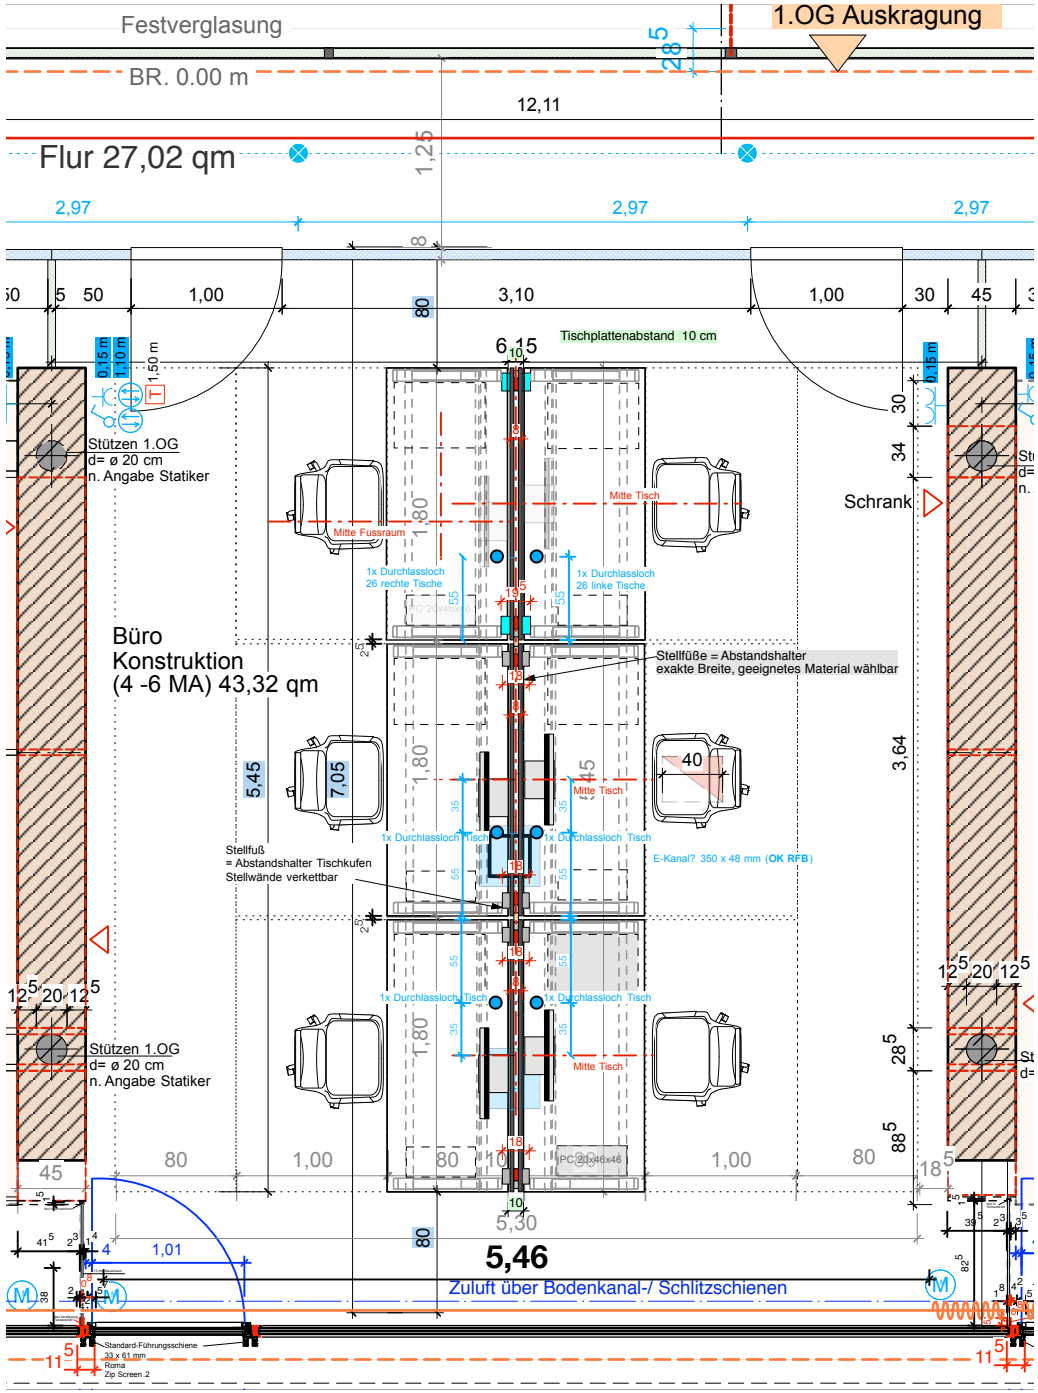
Festverglasung
1.OG Auskragung
BR. 0.00 m
12,11
Flur 27,02 qm
2,97
2,97
2,97
1,00
3,10
1,00
Tischplattenabstand 10 cm
Stützen 1.OG
d= ø 20 cm
n. Angabe Statiker
Schrank
Mitte Tisch
Mitte Fussraum
1x Durchlassloch
26 rechte Tische
1x Durchlassloch
26 linke Tische
Büro
Konstruktion
(4 -6 MA) 43,32 qm
Stellfüße = Abstandshalter
exakte Breite, geeignetes Material wählbar
Stellfuß
= Abstandshalter Tischkufen
Stellwände verkettbar
E-Kanal? 350 x 48 mm (OK RFB)
1x Durchlassloch Tisch
PC 20x46x46
5,46
Zuluft über Bodenkanal-/ Schlitzschienen
Standard-Führungsschiene
33 x 61 mm
Roma
Zip Screen .2

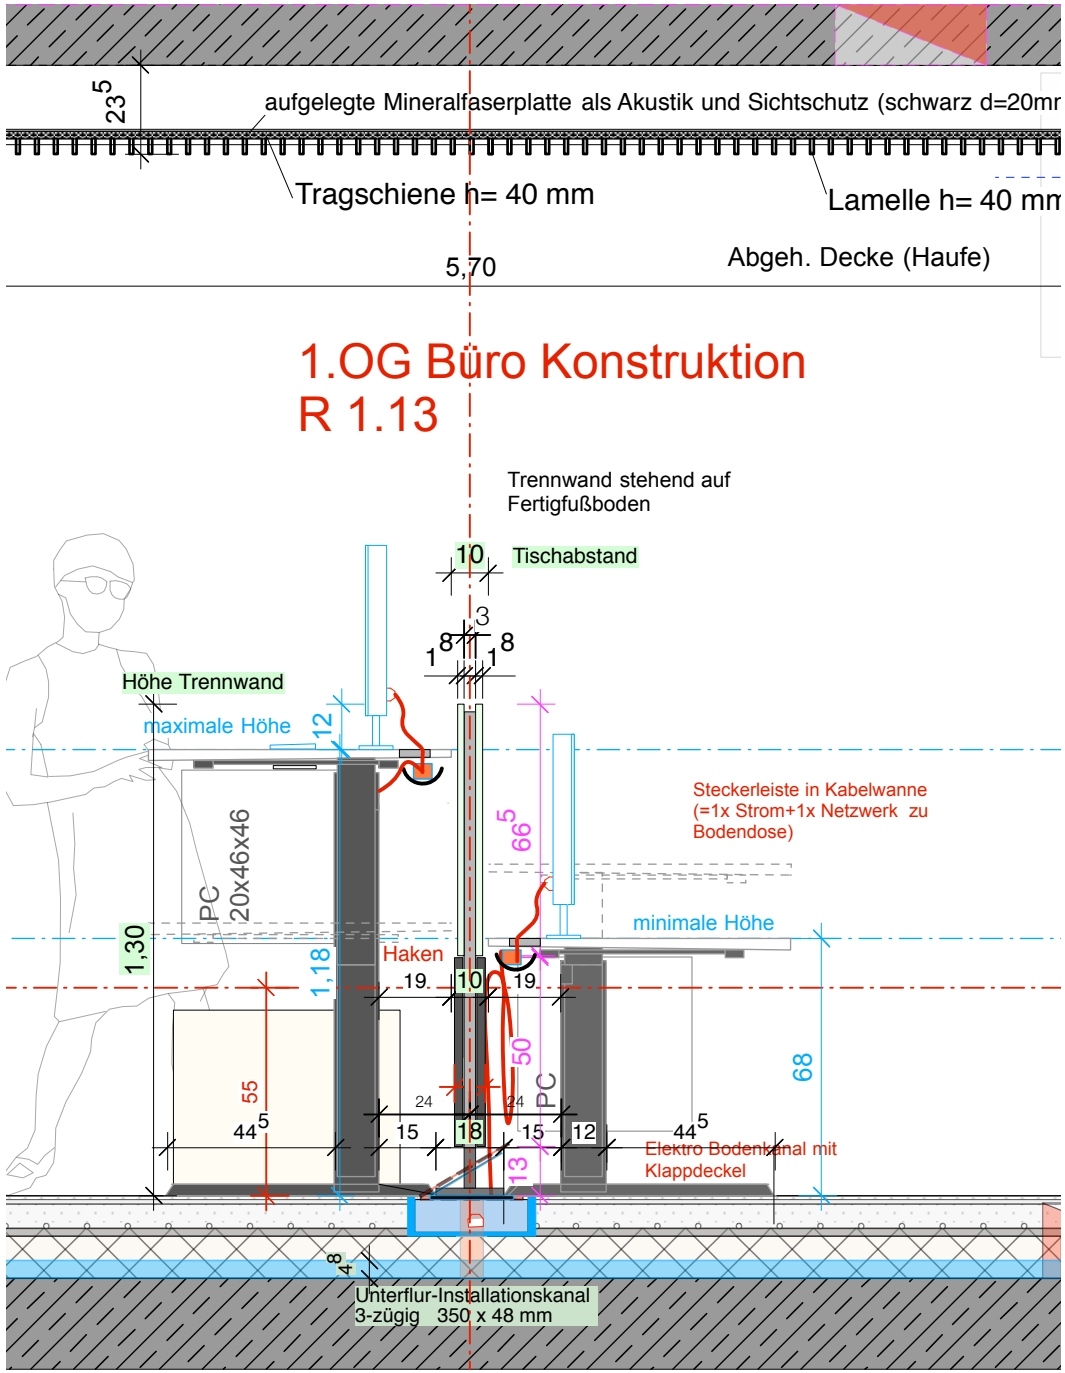
aufgelegte Mineralfaserplatte als Akustik und Sichtschutz (schwarz d=20mm
Tragschiene h= 40 mm
Lamelle h= 40 mm
5,70
Abgeh. Decke (Haufe)
1.OG Büro Konstruktion
R 1.13
Trennwand stehend auf
Fertigfußboden
Tischabstand
Höhe Trennwand
maximale Höhe
Steckerleiste in Kabelwanne
(=1x Strom+1x Netzwerk zu
Bodendose)
PC
20x46x46
minimale Höhe
Haken
Elektro Bodenkanal mit
Klappdeckel
Unterflur-Installationskanal
3-zügig 350 x 48 mm