


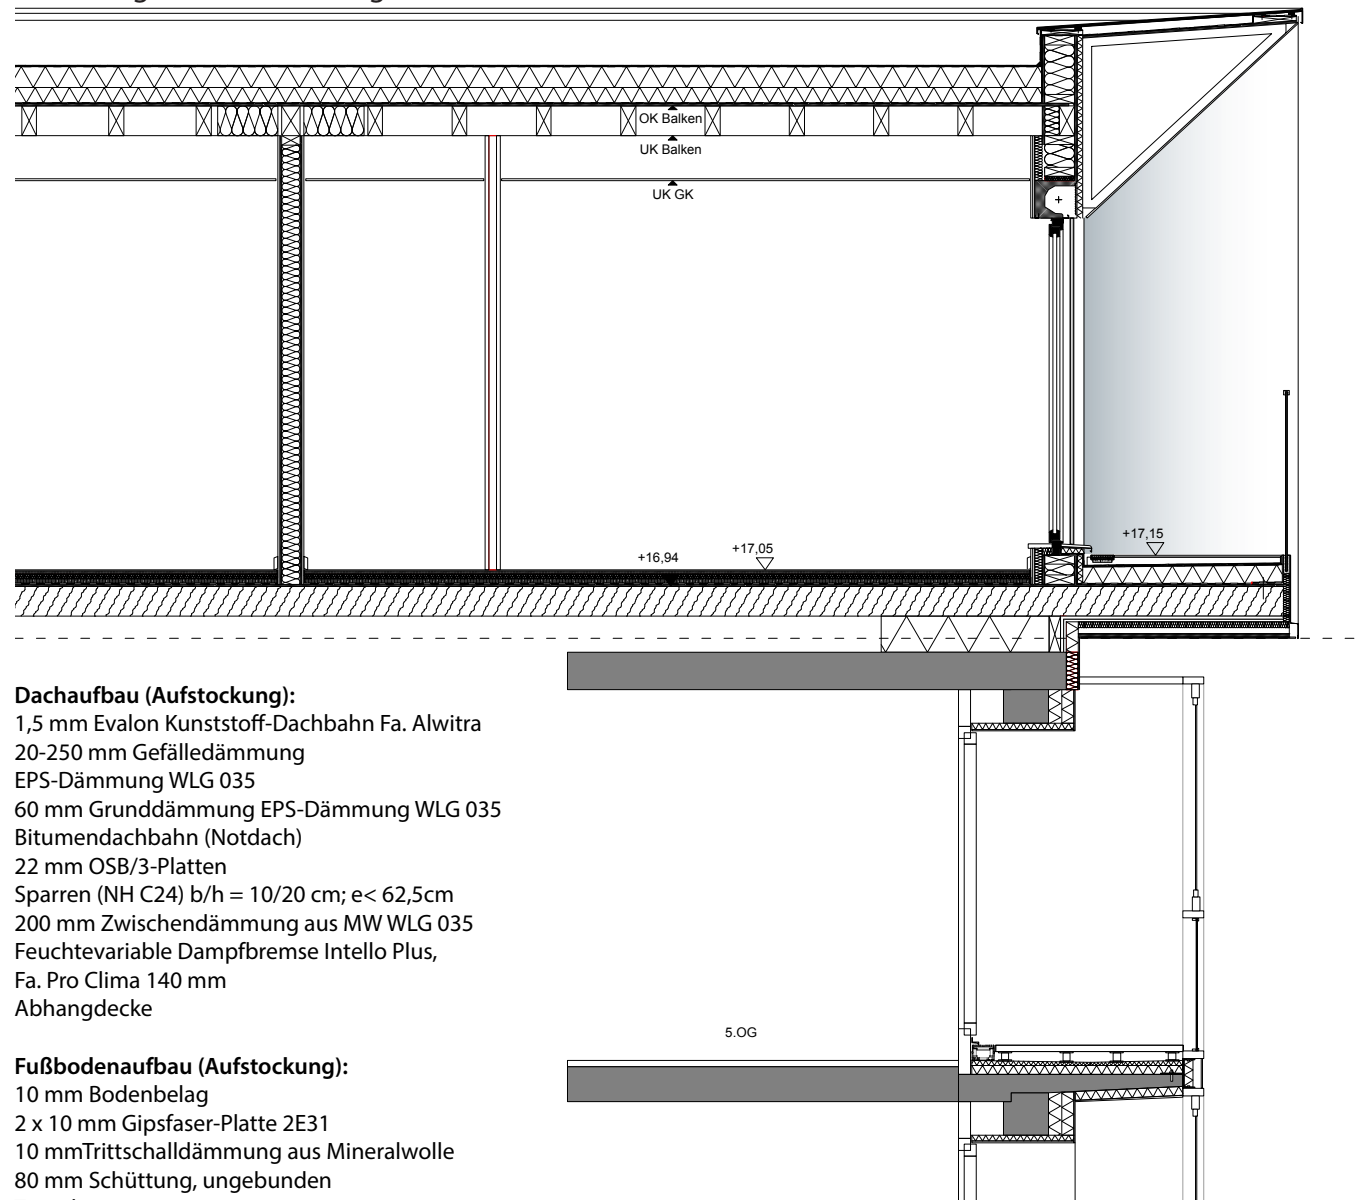


Dachaufbau (Aufstockung):

1,5 mm Evalon Kunststoff-Dachbahn Fa. Alwitra
 20-250 mm Gefälledämmung
 EPS-Dämmung WLG 035
 60 mm Grunddämmung EPS-Dämmung WLG 035
 Bitumendachbahn (Notdach)
 22 mm OSB/3-Platten
 Sparren (NH C24) b/h = 10/20 cm; e< 62,5cm
 200 mm Zwischendämmung aus MW WLG 035
 Feuchtevariable Dampfbremse Intello Plus,
 Fa. Pro Klima 140 mm
 Abhangdecke

Fußbodenaufbau (Aufstockung):

10 mm Bodenbelag
 2 x 10 mm Gipsfaser-Platte 2E31
 10 mm Trittschalldämmung aus Mineralwolle
 80 mm Schüttung, ungebunden
 Trennlage
 15 mm OSB/3-Platte
 Brettstapel-Elemente, GI24c, d=20 cm Deckenaflager
 NH C24 (KVH) b/h = 140/240 mm,
 Zwischenraum Gedämmt mit MW WLG 035

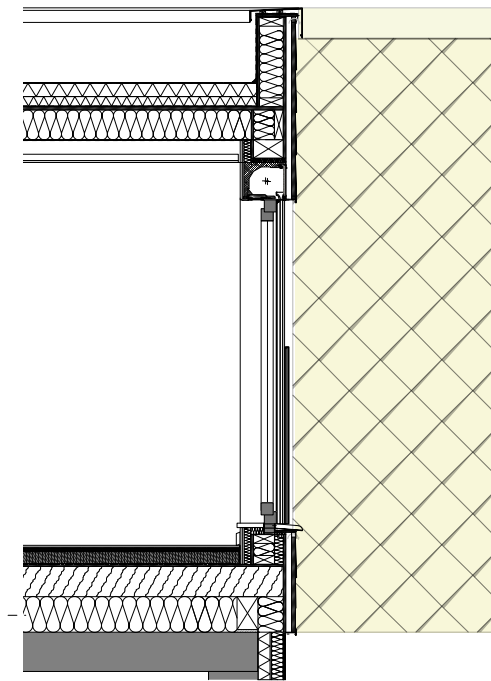

Bodenaufbau (Balkon):

28 mm WPC-Diele Fa. UPM Profi auf UK im System
 10 mm Bautenschutz- und Drainelement
 1,5 mm Kunststoffabdichtung, Evalon VGSK, Fa. Alwitra
 Gefälledämmung 40 - 100 mm
 Dampfsperre
 Kaltselbstklebende Bitumenbahn (Notdach), sd = >100m
 200 mm Brettstapeldecke
 40 mm Dämmung MW WLG 035
 Sparrenlage als UK 200/60 mm
 Holzschalung d=24 mm
 Fassadenraute 20x20, Fa. Prefa

Wandaufbau Außenwand:

Zinkblechfassade d=0,7mm inkl Vordeckung und Holzschalung
 d=24mm 40 mm Lattung/Hinterlüftung
 15 mm MDF - Platte
 200 mm Holzständer KVH (NH C24) b/h=6/20 cm; e< 62,5cm
 200 mm Zwischendämmung aus Mineralfaser WLG 035
 15 mm OSB/3 - Platte
 Installationsebene (gedämmt)
 Gipskartonplatte 2-lagig d=12,5 mm
 Übergang Bestand - Neu:
 VK-MDF Beplankung 6.OG = VK-Dämmung neu 5.OG,
 Trennung mittels Putzabschlussprofil und Fugendichtband